



Резервуар полипропиленовый
"BAZMAN PH-ПП-ЦГ 15-1570/8200"

Приложение N _____
К договору поставки N _____ от _____
Спецификация N _____


Разрез 1-1

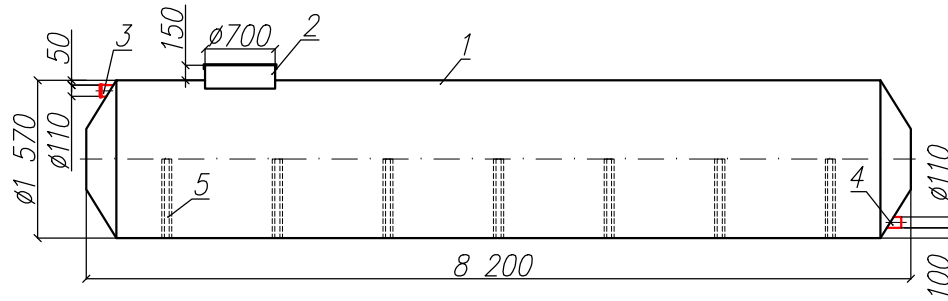

Вид спереди



Вид сверху

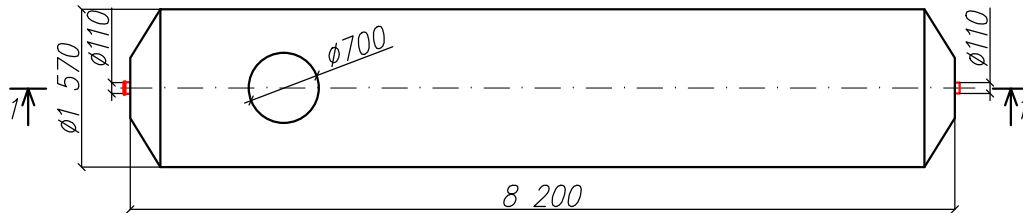

*Транспортировочный вес оборудования – 500кг
Транспортировочный вес ложементов – 210кг
Вес оборудования в аварийном состоянии – 15800кг

Экспликация оборудования и сооружений N _____

Поз	Наименование	Кол-во	Мат-ал	Примечание
1	Корпус	1	ПП	D=1570мм, L=8200мм
2	Горловина с крышкой	1	ПП	D=700мм, H=150мм
3	Подводящий патрубок (раструб/муфта)	1	ПП	DN/OD 110
4	Отводящий патрубок	1	ПП	DN/OD 110
5	Ложемент	7	Ст3	

					000 "ПК"		
					Резервуар полипропиленовый		
Изм	Лист	Документ	Подпись	Дата			
Разраб		Акулова К			"BAZMAN PH-ПП-ЦГ 15-1570/8200"		
Проверил		Кичигин П			Стадия	Лист	Листов
						1	1
					BAZMAN		

Дата _____

Дата _____

Подпись _____
М.П.

Подпись _____
М.П.

Взак инв. N _____

Подпись и дата _____

Инв. N подл. _____